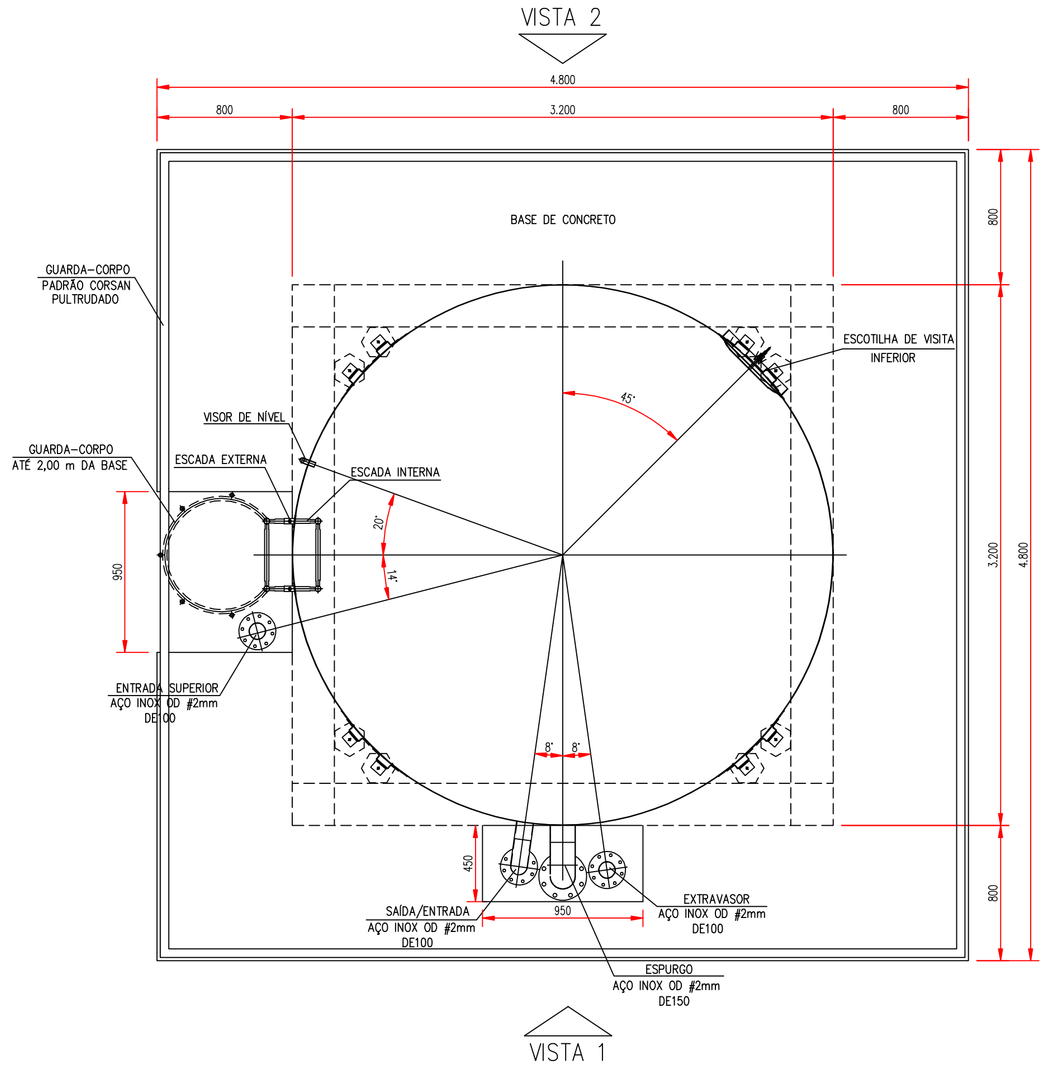

PLANTA DA TUBULAÇÃO NO FUNDO DO RESERVATÓRIO
ESC.: 1:25

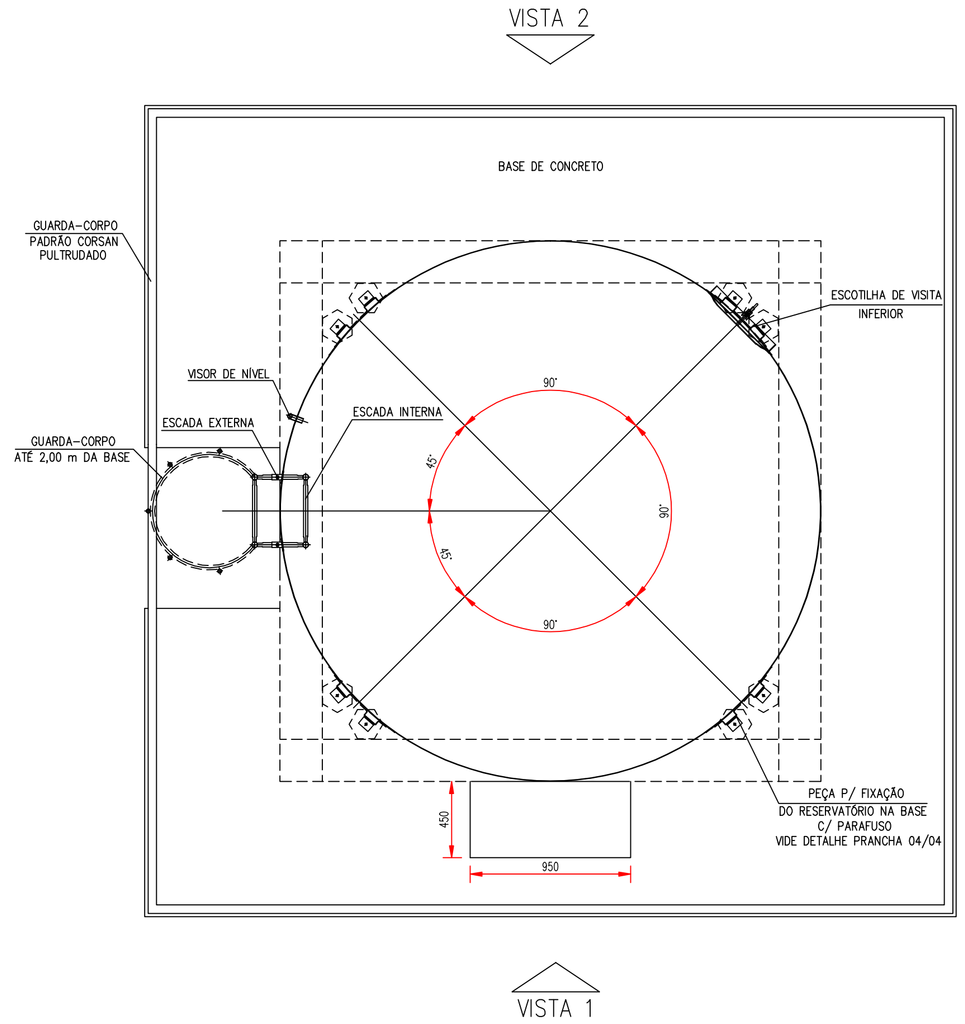

GABARITO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA BASE
ESC.: 1:25

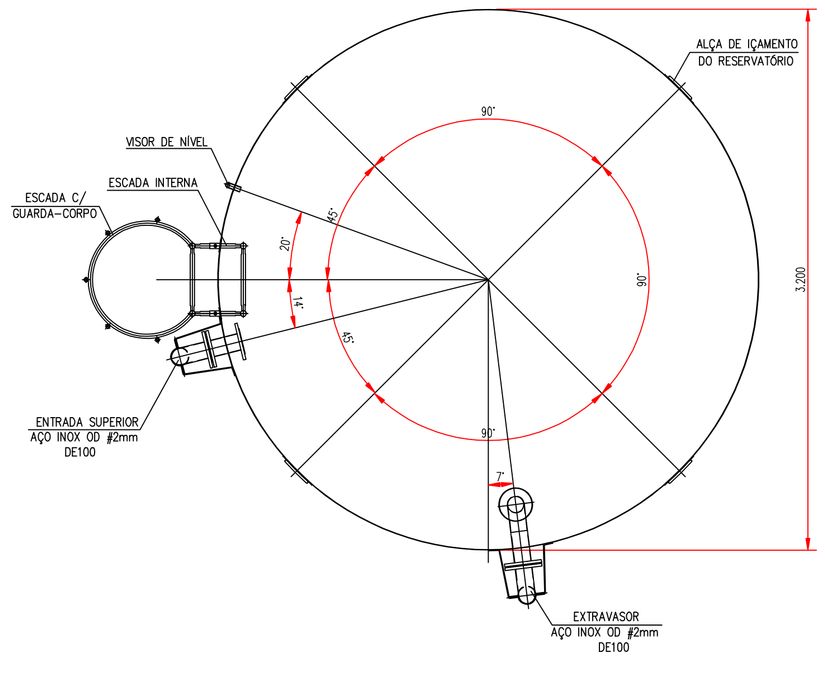

VISTA SUPERIOR
POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ALÇAS DE IÇAMENTO
ESC.: 1:25

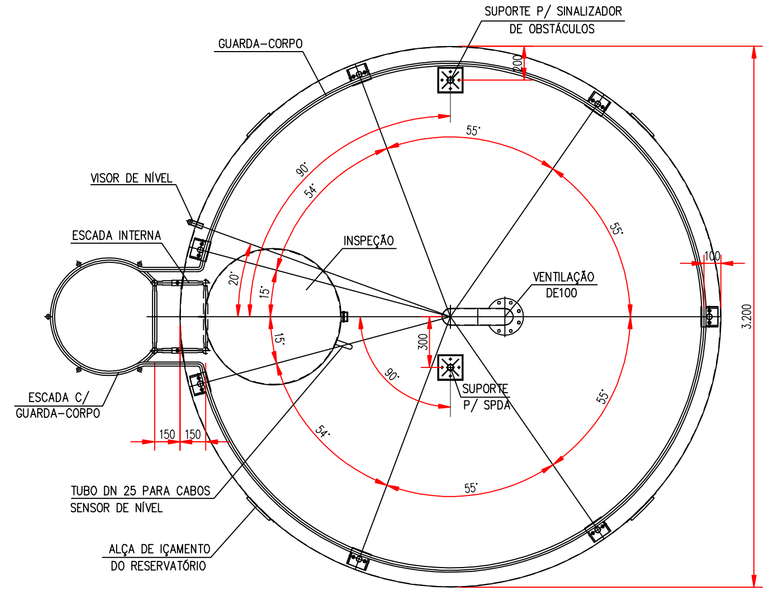

VISTA SUPERIOR
POSICIONAMENTO DO GUARDA CORPO E INSPEÇÃO
ESC.: 1:25

DETALHE DO SUPORTE P/ SINALIZADOR E SPDA
ESC.: 1:2,5

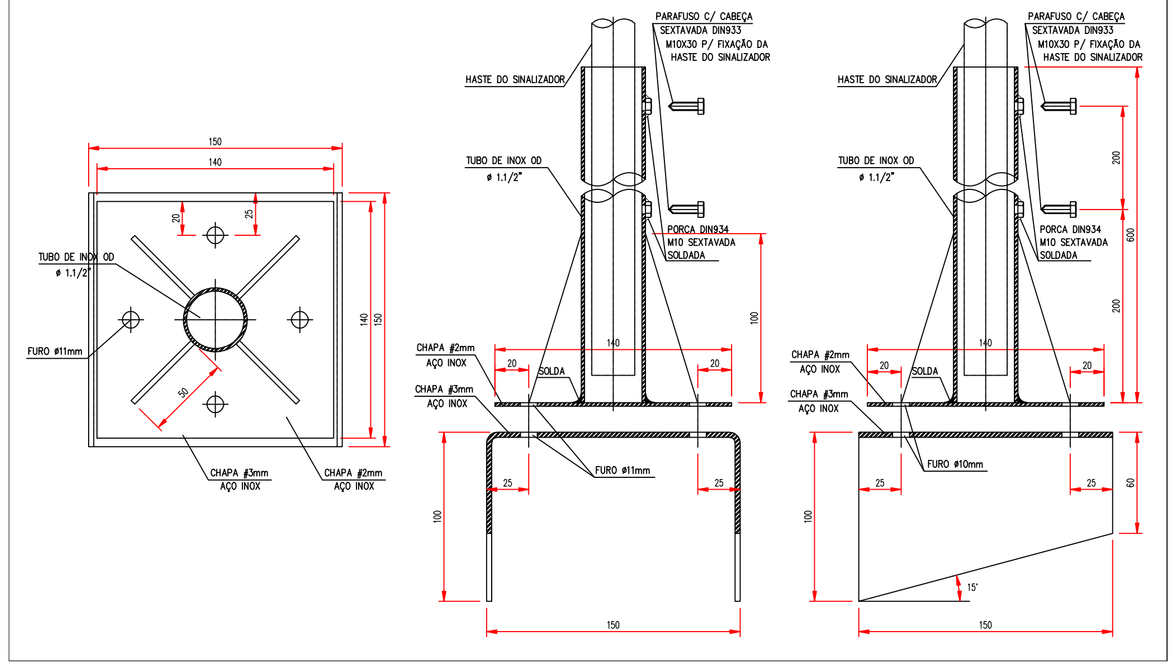

NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, QUANDO SOLDADOS, DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA CORSAN.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVERÁ SER SOLDADA CHAPA DE INÓX ∅2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA A ÁREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIÇÕES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE F°F° OU AÇO, AS FLANGES DEVERÃO SER PARAFUSADAS COM PRAFUSOS DE INOX.
5. TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO SER DE AÇO INOX.

03	REVISÃO GERAL	TÉC. CARLOS FRIZZO	28/01/2014
02	PARAFUSO DE FIXAÇÃO A BASE 300mm, EXPURGO	TÉC. CARLOS FRIZZO	22/07/2013
01	SUPORTE PARA ELETRODO E ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS	TÉC. CARLOS FRIZZO	21/12/2012
00	EMISSÃO INICIAL		10/05/2011
REVISÃO	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA

CONTRATADA(S):

CORSAN
www.corsan.com.br

HIDRÁULICO
DEXP/SUPRO/DEPDIS

MUNICÍPIO: PADRÃO

UNIDADE: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO EM AÇO INÓX - 70m³

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

PROJETISTAS: DEPDIS

PRANCHA: PLANTAS E DETALHES

REVISOR PROJETO: DEPDIS
DESENHO: MARCOS LAZZARI
ESCALA: INDICADAS
CÓDIGO CIDADE/NUM.PROJETO: 000-00000
COLABORADOR: DEPDIS
NOME DO ARQUIVO: 000-SAA-RES-MEC-01A05-03.dwg
DATA: 15/04/2011
PRANCHA: 01/05

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO